



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Palácio Votura

GABINETE DO VEREADOR ENG. ALEXANDRE PERES

Rua Humaitá 1167 – Centro – PABX (19) 3885-7700

CEP. 13339-140 – Indaiatuba - SP

INDICAÇÃO

INDICO, nos termos regimentais e após ouvida a Douta Casa, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, providências junto aos envolvidos, para que seja executada a seguinte medida de interesse público: **remover passagens rebaixadas do canteiro central da Av. Presidente Kenedy, que acabam estimulando que pedestres façam a travessia da avenida fora das faixas de segurança (pedestres).**

JUSTIFICATIVA


Justifico que recebi o apontamento de alguns munícipes sobre pontos de passagens rebaixadas situados no meio do canteiro central da Av. Presidente Kennedy, o que acaba estimulando que pedestres façam a travessia da via fora da faixa de pedestres, como pode ser conferido na foto anexa (localizada em frente ao número 1174 da avenida). Devido à legitimidade e relevância desta matéria, solicito que essas passagens sejam removidas, sendo mantidas apenas as passagens rebaixadas que façam ligação com as faixas de pedestres nos dois sentidos da via. Julgando a legitimidade e a relevância desta indicação, solicito a compreensão de V. Exsa para viabilizá-la o mais breve possível.

Indaiatuba, 14 de junho de 2023.

193º ano da elevação à Freguesia.

ENG. ALEXANDRE PERES

Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA


Palácio Votura

GABINETE DO VEREADOR ENG. ALEXANDRE PERES

Rua Humaitá 1167 – Centro – PABX (19) 3885-7700

CEP. 13339-140 – Indaiatuba - SP

Anexo

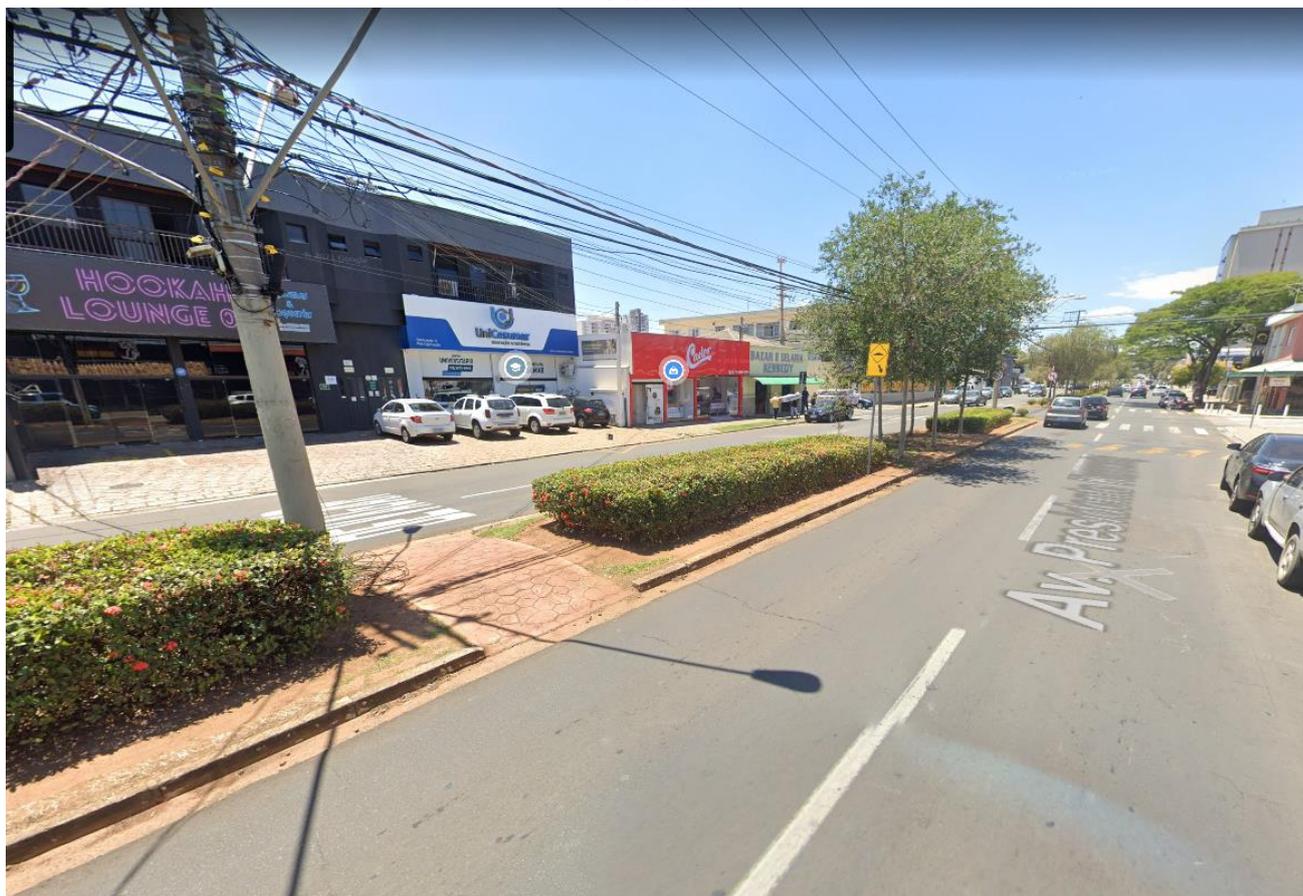

Fonte: [https://www.google.com/maps/@-23.0834605,-](https://www.google.com/maps/@-23.0834605,-47.2034457,3a,90y,79.24h,74.41t/data=!3m6!1e1!3m4!1sGCDJ60cRJ6a3vt4TTZFZUw!2e0!7i16384!8i8192?entry=ttu)

[47.2034457,3a,90y,79.24h,74.41t/data=!3m6!1e1!3m4!1sGCDJ60cRJ6a3vt4TTZFZUw!2e0!7i16384!8i8192?entry=ttu](https://www.google.com/maps/@-23.0834605,-47.2034457,3a,90y,79.24h,74.41t/data=!3m6!1e1!3m4!1sGCDJ60cRJ6a3vt4TTZFZUw!2e0!7i16384!8i8192?entry=ttu)